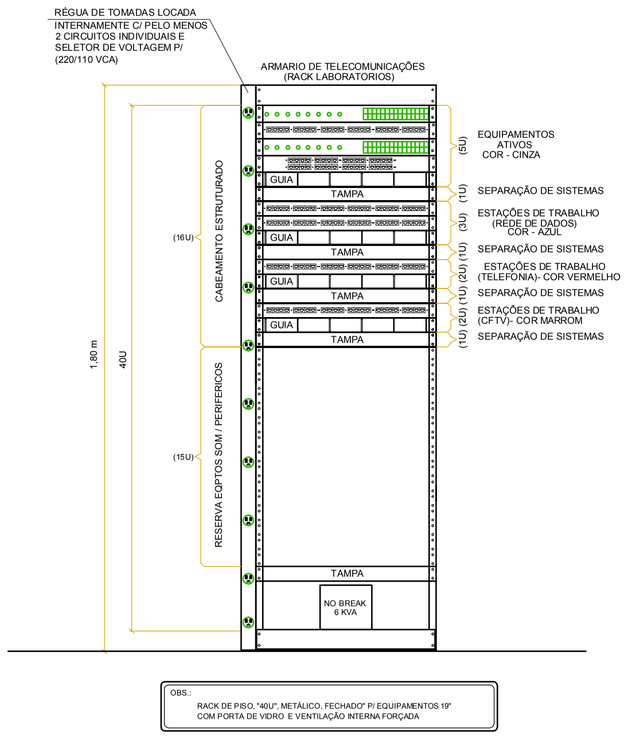

DETALHE DO RACK

SEM ESCALA

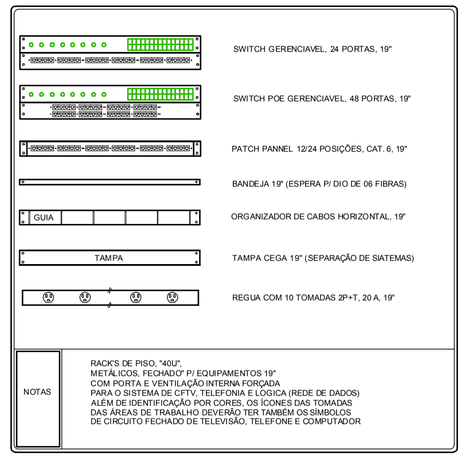

LEGENDA EQPTOS RACK

SEM ESCALA

LABORATORIOS			
SALA DE COMUNICAÇÕES	SISTEMA	EQPTO ATIVO	CABLING
	REDE		
		SWITCH 01	
			PP01
			PP02
	FONE		
		SWITCH 02	
			PP03
	CFTV		
		SWITCH 01	
			PP04

CONFIGURAÇÃO DO RACK

SEM ESCALA

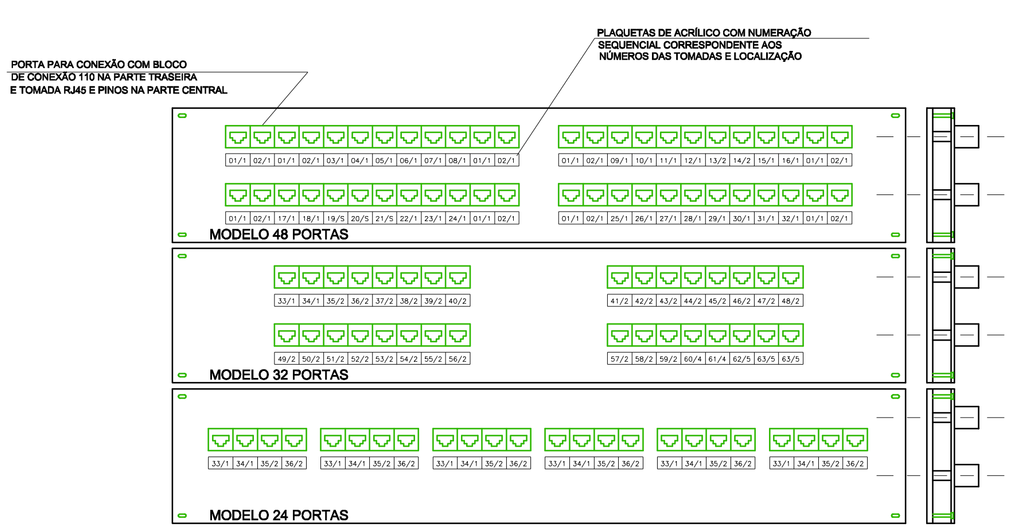

DETALHE PATCH PANNEL 19"

SEM ESCALA

PATCH PANNELS

SEM ESCALA

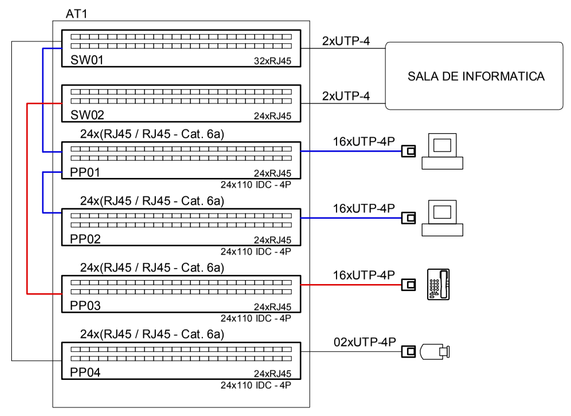

SOLUÇÃO LOGICA

SEM ESCALA

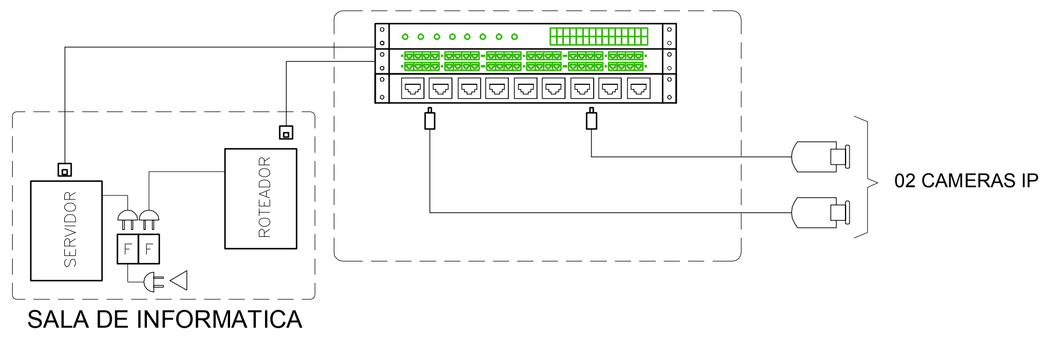

CFTV DIAGRAMA EM BLOCOS

SEM ESCALA

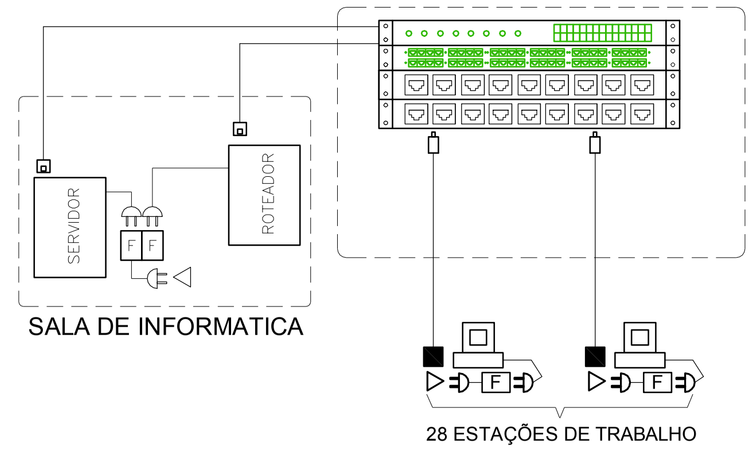

REDE LOCAL DIAGRAMA EM BLOCOS

SEM ESCALA

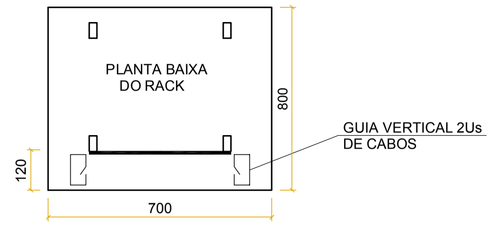

1- AS MONTAGENS DOS RACKS DEVERÃO CONSIDERAR OS EQUIPAMENTOS ATIVOS EXISTENTES NO LOCAL E O NÚMERO DE CIRCUITOS DE DADOS E DE TELEFONIA PROJETADOS.
2- SERÃO INSTALADAS GUIAS DE CABOS HORIZONTAIS ABERTAS (1 U) PARA CADA SWITCH/HUB/PATCH-PANEL INSTALADOS NOS RACKS.
3- SERÃO INSTALADAS GUIAS DE CABOS ABERTOS (2 Us) NAS LATERAIS FRONTAIS DOS RACKS, PARA ACOMODAÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS PATCH-CORDS.
4- TODOS OS PATCH-CORDS SERÃO DO TIPO "EXTRA-FLEXIVEL", COM CAPAS PROTETORAS NOS CONECTORES RJ45, E COMPRIMENTOS ADEQUADOS AS NECESSIDADES DE CONEXÃO CRUZADA ENTRE EQUIPAMENTOS E PACH-PANELS.
5- OS CABOS UTP E PATCH-CORDS SERÃO DE CATEGORIA 6, SERÃO DIFERENCIADOS POR CORES CONFORME SUA FUNÇÃO.
6- OS CABOS UTP E PATCH-CORDS SERÃO IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS PLÁSTICAS COLORIDAS E NUMERADAS (01...01/02...02/03...03/04...04/etc.)
7- OS RACKS TERÃO DIMENSÕES DE 40Us x 700x800 mm (CHAPA C/ ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00 mm). TOMADO-SE COMO REFERÊNCIA DE QUALIDADE OS FABRICANTES TAUNUS, RITTAL, FAYSER, LAN RACK ARMANDI OU EQUIVALENTE.

NOTAS RACKS FECHADOS

SEM ESCALA

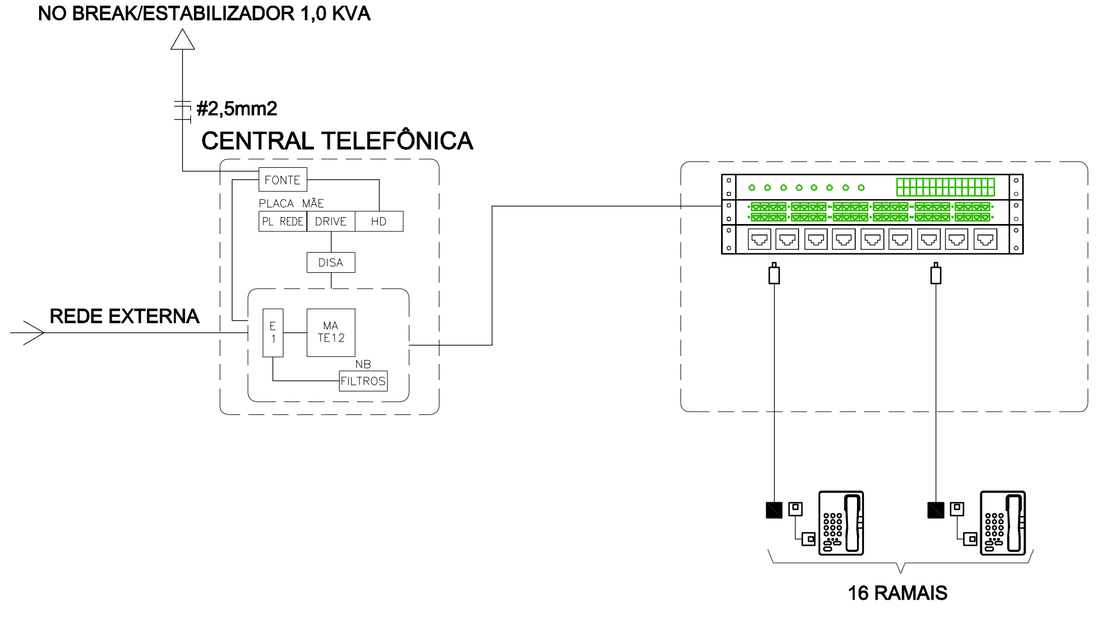

TELEFONIA DIAGRAMA EM BLOCOS

SEM ESCALA

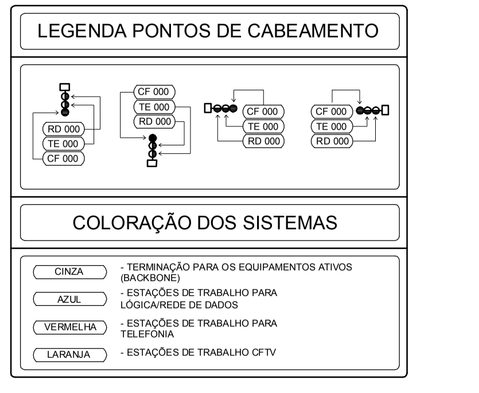

LEGENDA DE PONTOS

SEM ESCALA

CARIMBOS

REVISÕES

01	Inclusão de rack com switchs para derivação dos sistemas c/ modificações no caminho e destino das tubulações conforme solicitação da equipe técnica do HEMOSC Coordenador.	10/04/2015
02	Acréscimo de tomada de rede para equipamento de Automação Total.	22/04/2015

PILLAR — SOLUÇÕES EM PROJETOS
COMPATIBILIZAÇÃO RACIONALIZAÇÃO ECONOMIA SEGURANÇA QUALIDADE

PROPRIETÁRIO
FAHECE - Fund. de Apoio ao Hemosc/Cepon
CNPJ - 86.897.113/0001-57

RESP TÉC PROJETO
ENG FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
CREA/SC - 059.324-5

RESP TÉC EXECUÇÃO

Projeto
COMUNICAÇÕES

Reforma s/ ampliação de área
LAB. IMUNOHEMATOLOGIA
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE
Av. Prof. Oton Gama D Eça, 756 - Centro - Florianópolis - SC - Hemosc Coordenador

Descrição
Diagramas em Bloco
Detalhes Rack

Folha Grupo: Detalhes 01 de 03
Folha Projeto: 02 de 04

Escala	Data	Desenho	Cód. Cliente
INDICADA	11/02/2015	Marcos	1407047

R. José Cândido da Silva, 439 - Balneário - Florianópolis - SC
+55 (48) 3025-4050 | www.pillar.com.br | pillar@pillar.com.br